


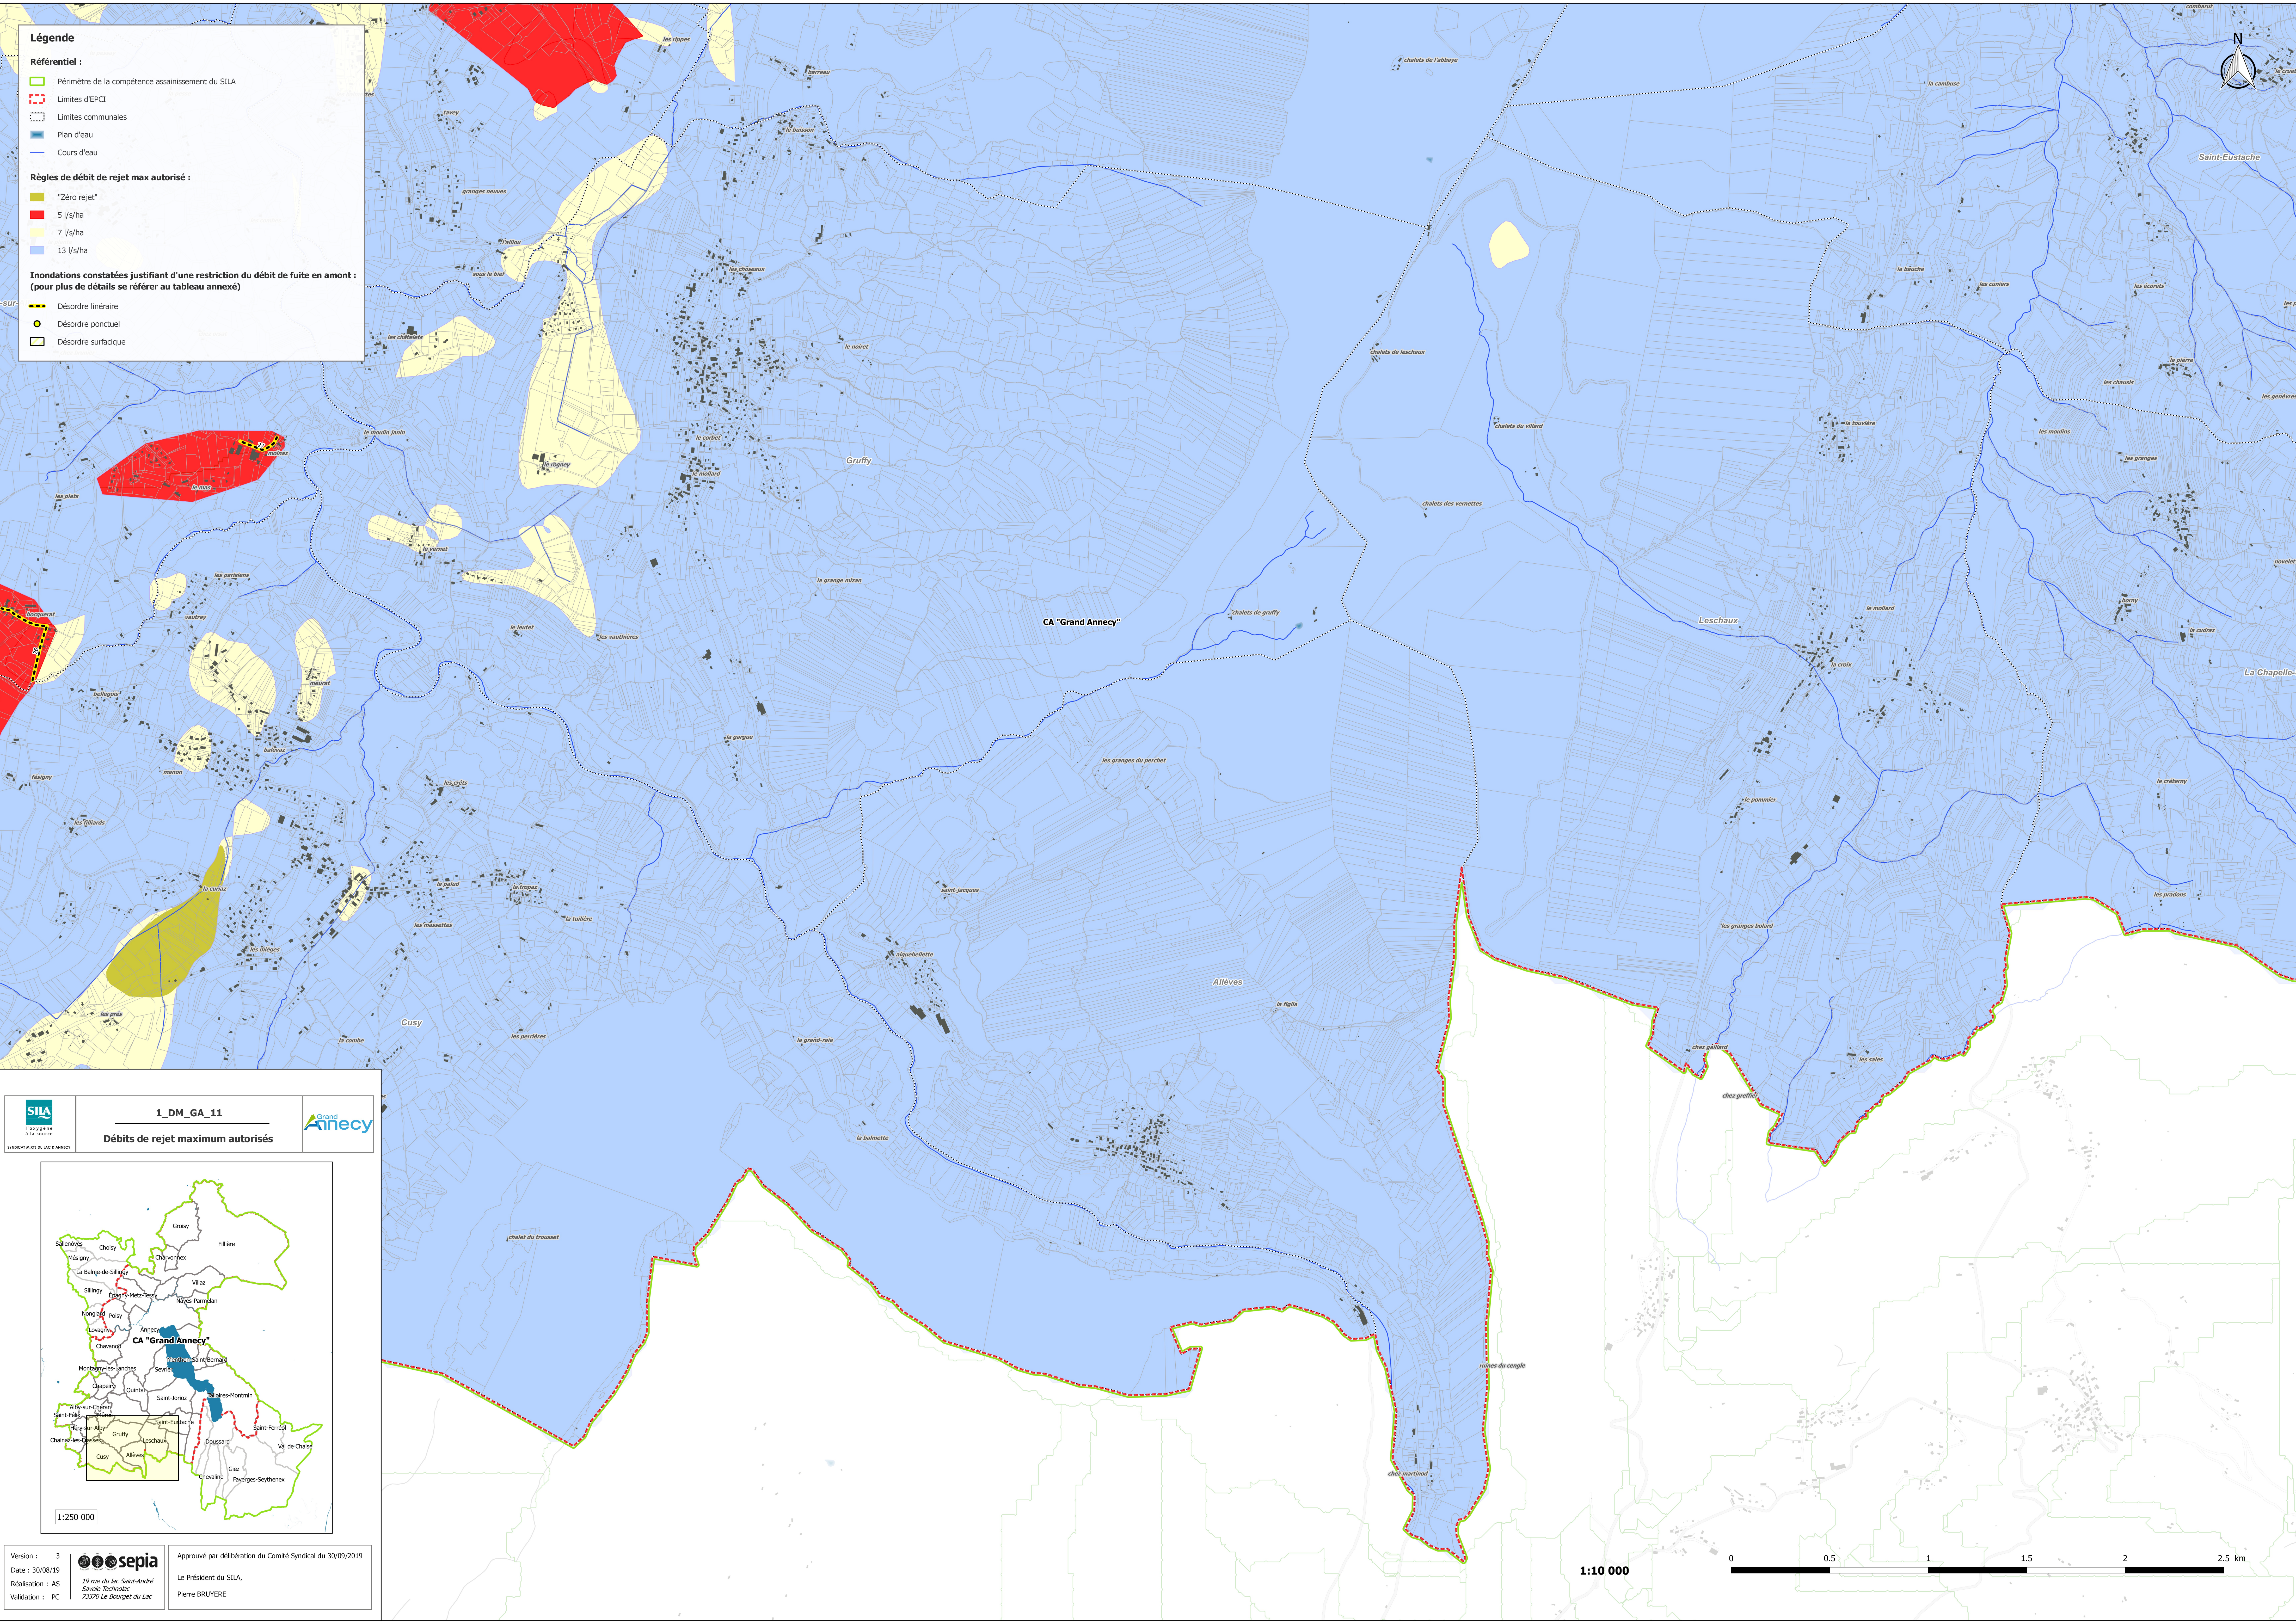

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

**1\_DM\_GA\_11**

**Débits de rejet maximum autorisés**

1:250 000

Version : 3  
Date : 30/08/19  
Réalisation : AS  
Validation : PC

Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019

Le Président du SILA,  
Pierre BRUYERE

1:10 000

