

**Légende**

**Référentiel :**


- Périmètre de la compétence assainissement du SILA
- Limites d'EPCI
- Limites communales
- Plan d'eau
- Cours d'eau

**Règles de débit de rejet max autorisé :**

- "Zéro rejet"
- 5 l/s/ha
- 7 l/s/ha
- 13 l/s/ha

**Inondations constatées justifiant d'une restriction du débit de fuite en amont : (pour plus de détails se référer au tableau annexé)**

- Désordre linéaire
- Désordre ponctuel
- Désordre surfacique

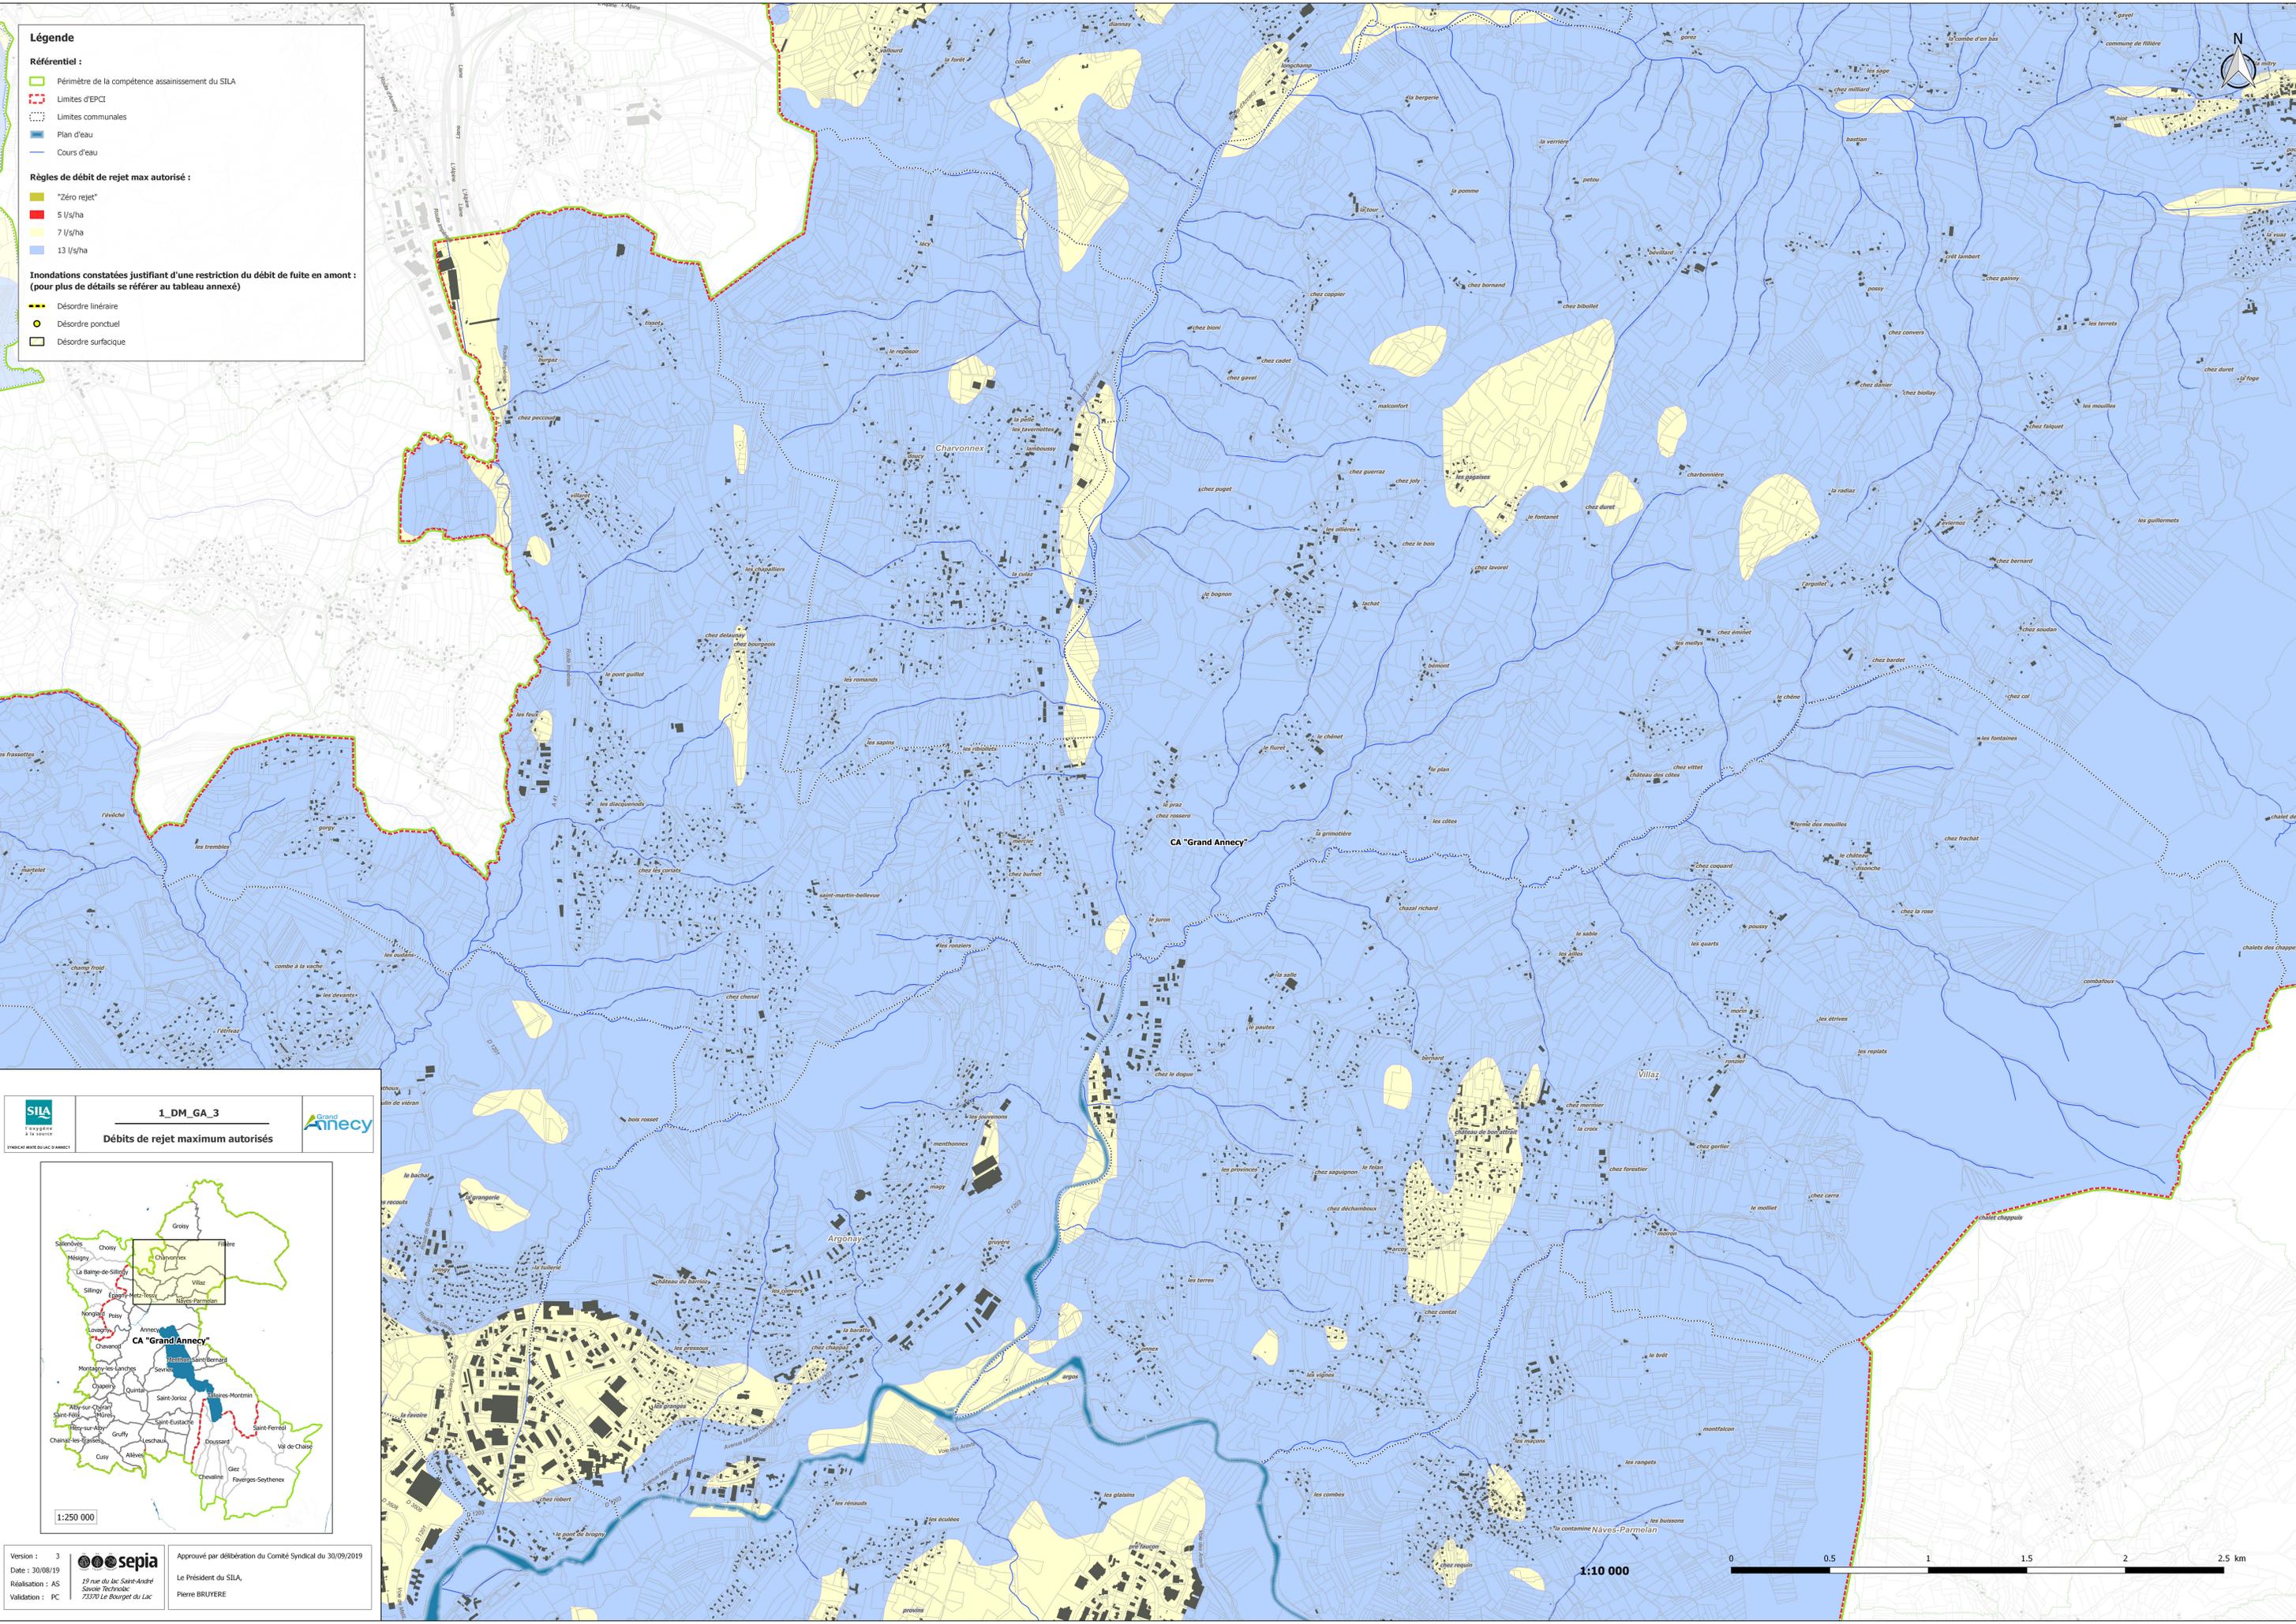


**SILA**  
L'experte  
à la source

**1\_DM\_GA\_3**

**Débits de rejet maximum autorisés**

**Grand Anecy**

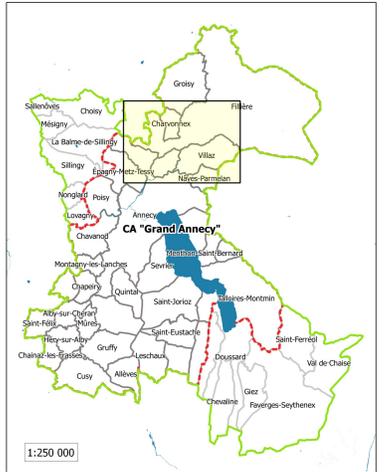

Version : 3  
Date : 30/08/19  
Réalisation : AS  
Validation : PC

**sepia**  
19 rue du lac Saint-André  
Savoie Technicart  
73370 Le Bourget du Lac

Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019  
Le Président du SILA,  
Pierre BRUYERE



1:10 000