

Légende

▲ Unité de dépollution des eaux usées (UDEP)

Collecteurs des eaux usées existants

- Refoulement
- Eaux usées
- Unitaire

Enjeux du milieu naturel

- ☒ Zone humide
- Captage AEP
- Périmètre de protection de captage immédiat
- Périmètre de protection de captage rapproché
- Périmètre de protection de captage éloigné

Acceptabilité des cours d'eaux

Indice de saturation


- saturé
- non saturé
- Bassin versant des cours d'eau
- Hydrographie

Aptitude des sols

- sondage de sol 2005
- sondage de sol 2018

Perméabilité des sols

- Bonne
- Faible
- Insuffisante
- Non perméable

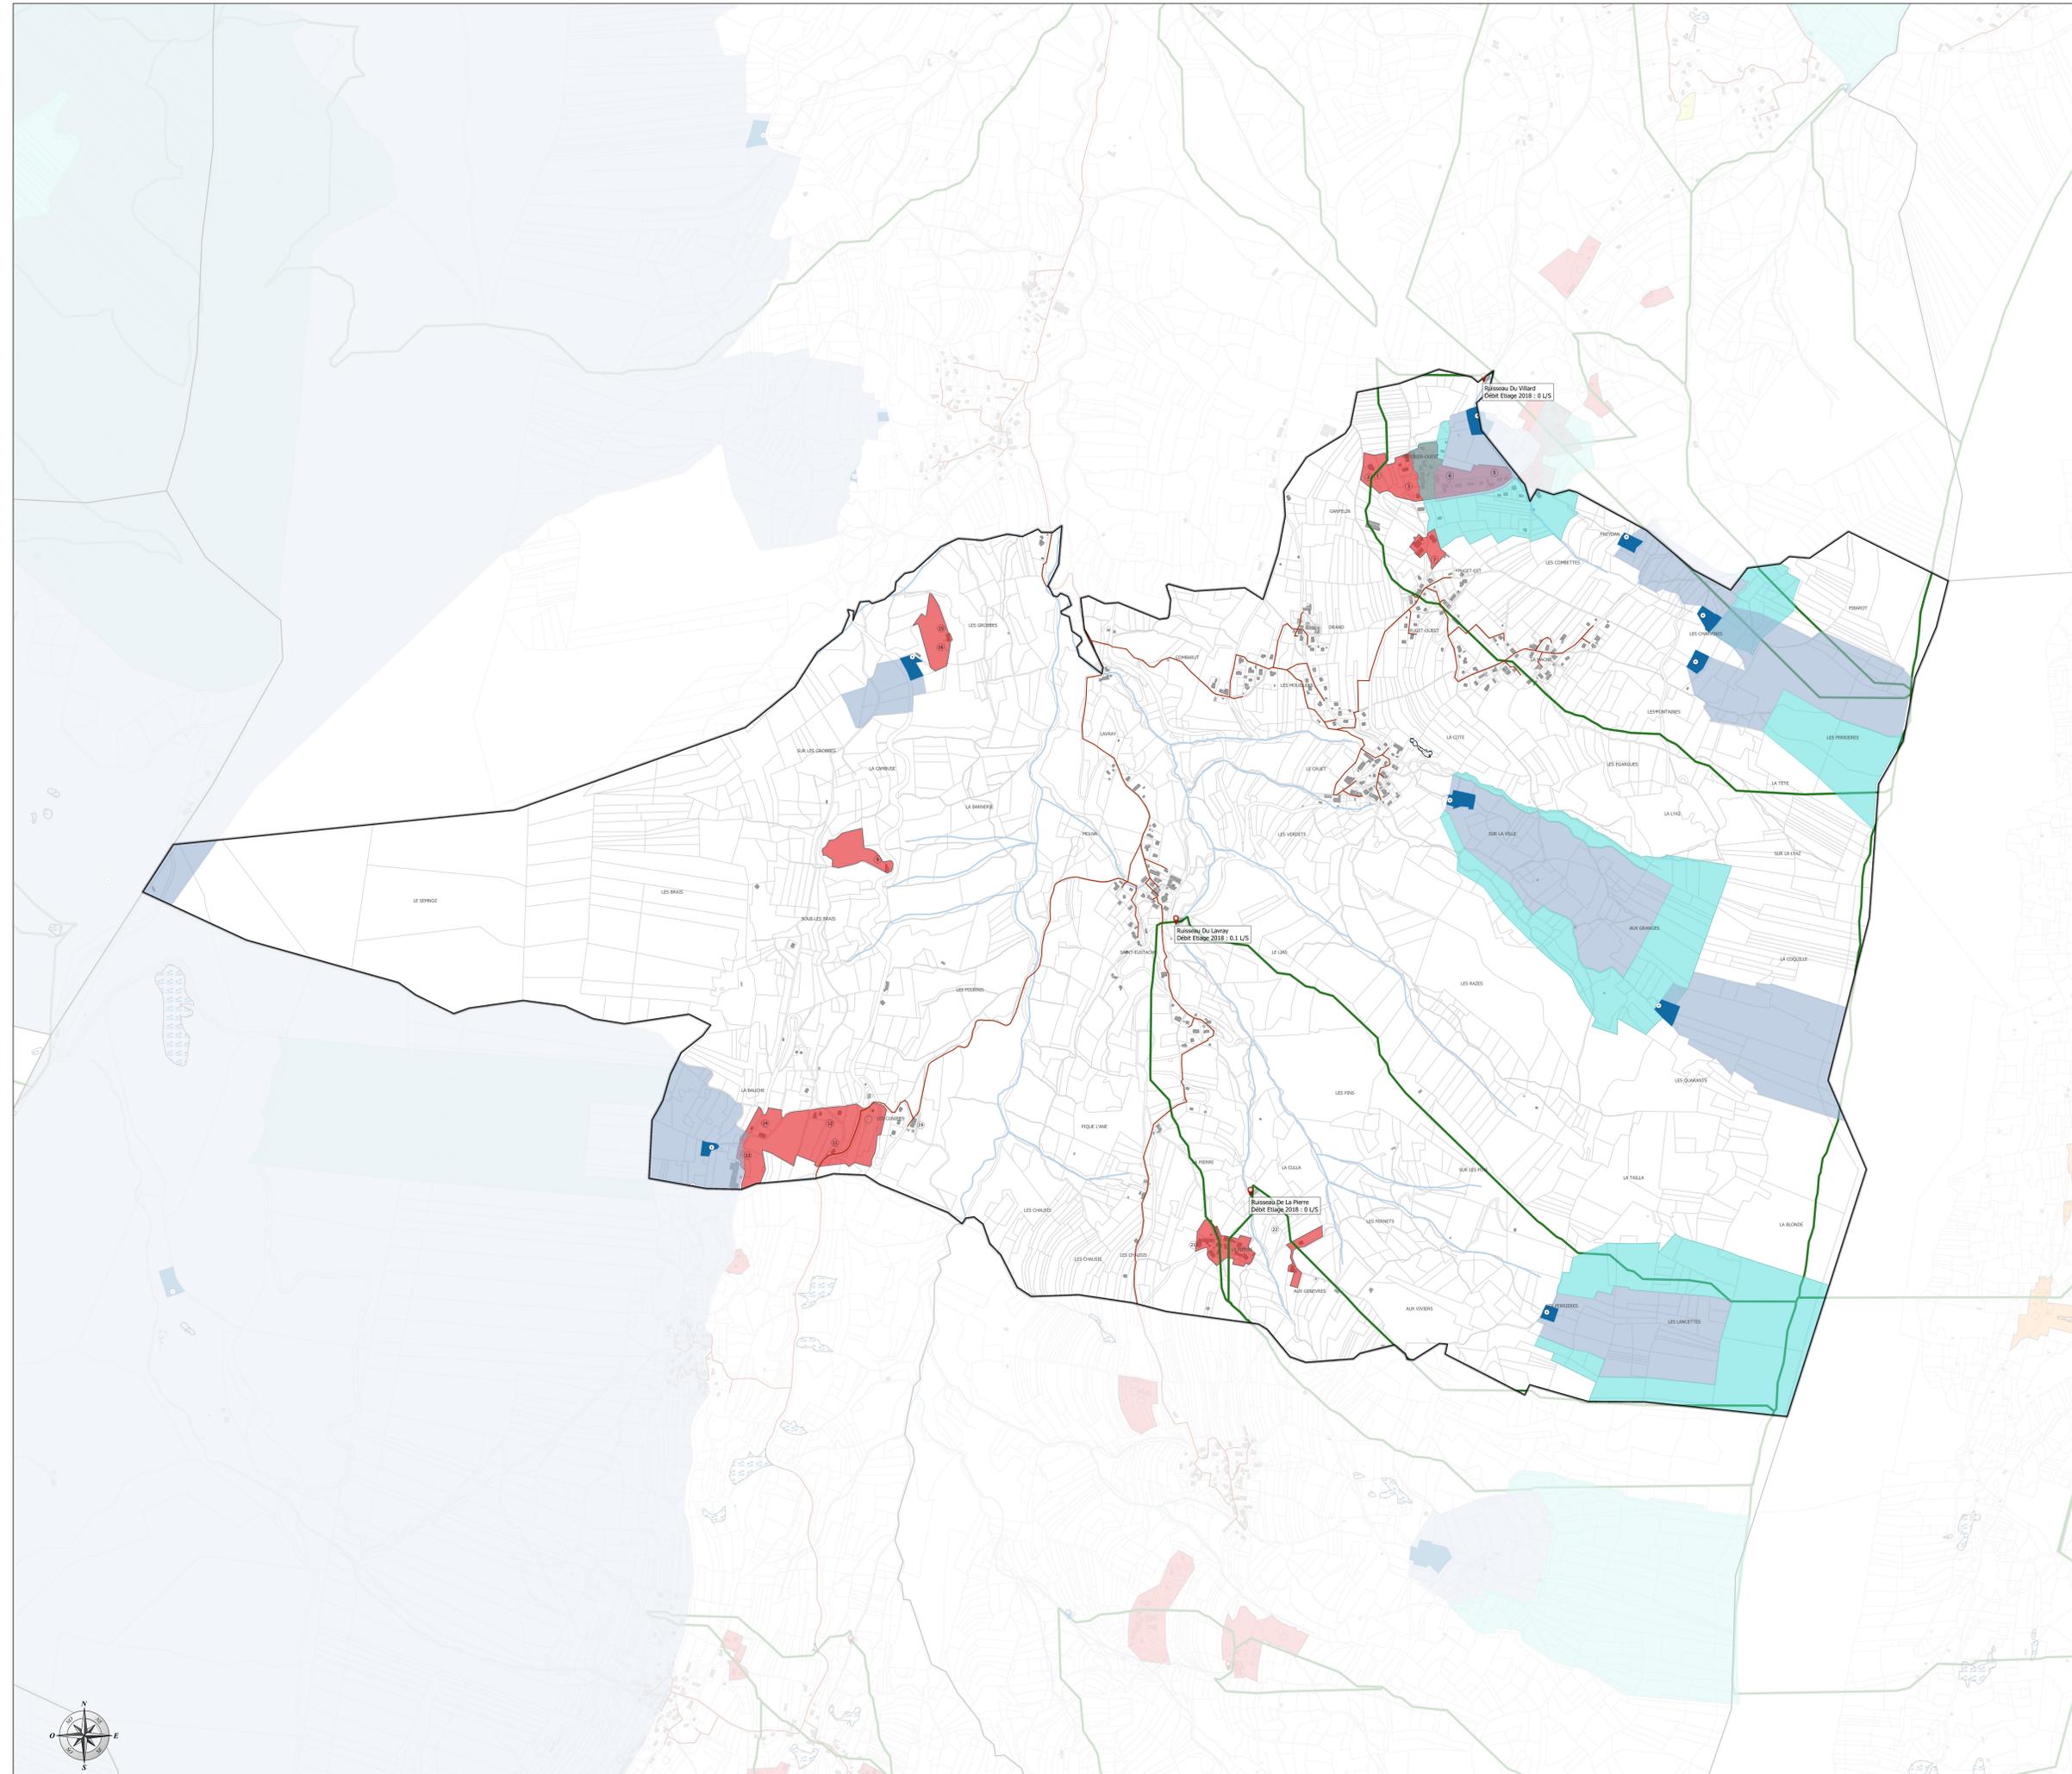

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY



SCHEMA GENERAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DU SILA

CARTE D'APTITUDE DES MILIEUX DE LA COMMUNE DE SAINT-EUSTACHE

Approuvé par délibération du Comité Syndical
du 30 septembre 2019
Le Président du SILA,
Pierre BRUYERE

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| B | 04/09/2019 | A.L. | Dossier d'approbation | E.B |
| A | 14/03/2019 | A.L. | Dossier d'enquête publique | E.B |
| Indice | Date | Dessiné par | Modification | Vérifié par |
| Fond de Plan dressé par : SILA | | Echelle : 1 / 7000 | Format : 841 x 1 189 mm | |

| | | |
|----------------|-------------|--|
| NUMERO DE PLAN | 3_CA_GA_SET | Direction Déléguee Centre-Est Agence Rhône-Alpes 18 rue Félix Mangin 69606 Lyon |
| Numéro d'étude | 17CRA265 | |
| Echelle | 1 / 7000 | |
| Chef de projet | E.B | |

